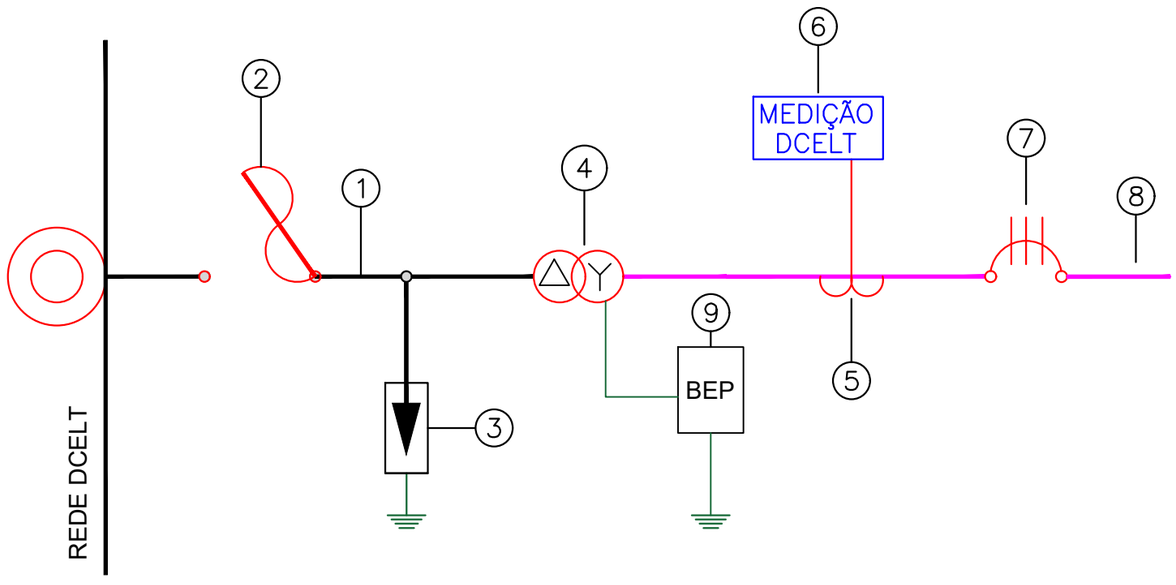


LEGENDA		
1	——	RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO AL 2(2)AWG
2		CHAVE FUSÍVEL 100 A, ELO 10K
3		PARA-RAIO 21 kV 10 kA, NEUTRO ATERRADO
4		TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 23,1 kV - 300 kVA
5		TRANSFORMADOR DE CORRENTE TC (Dcelt) 500/5A
6	MEDIÇÃO DCELT	MEDIÇÃO DCELT
7		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 600 A
8	——	RAMAL DE SAÍDA 2 x 4# 120 + 1 x 1 # 120) mm² Cu EPR 90°C - 2x ELETRODUTO PEAD 4"
9	BEP	CAIXA BEP ALUMÍNIO DE 350x450x200mm, E BARRAMENTO Cu ELETROLÍTICO 25x5x300mm

PROJETO ELÉTRICO

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA

Desig.	Descrição	Verif.	Data
0	Emissão inicial	Marcelo Makiyama	20/01/2025

OBRA
SUBESTAÇÃO ABRIGADA 300 kVA
COLEG. TEMPO INTEGRAL

Engechap Serviços Ltda
engenharia@engechap.com.br
Chapecó- SC
EngeChap
SOLUÇÕES EM ENG. ELÉTRICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Marcelo Kenzi Makiyama
MARCELO KENZI MAKIYAMA
CREA/SC nº 133499-0

Nº DA ART
XXXXXXX

Nº DA SO DCELT
XXXXXXX

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
CNPJ: 83.009.860/0001-13

DATA
OUTUBRO 2025

ESCALA
SEM ESCALA

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO GEMIRO BORTOLUZZI, BAIRRO ESPORTES
XANXERÊ - SC

FORMATO
A3 - 420x297mm

FOLHA
ELE01

CONTEÚDO DA PRANCHA
Diagrama unifilar

PRANCHA
03/05