

À
Comissão de Licitação ou Órgão Responsável pela Licitação
Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC

Assunto: Recurso por Instabilidade do Sistema durante a Disputa de Lances do Pregão Eletrônico nº 90129/2024

Prezados,

Eu, Ademir Gonzaga, inscrito no CNPJ sob o número **43.554.163/0001-29**, venho, respeitosamente, apresentar o presente **recurso administrativo**, com fundamento nos princípios da ampla defesa e do contraditório, e na busca pela manutenção da transparência e da igualdade no processo licitatório, para expor o seguinte:

No momento da disputa de lances do Pregão Eletrônico nº 90129/2024, ocorrido em 20/12/2024, o sistema eletrônico utilizado para a realização da sessão apresentou **instabilidade técnica**. Como resultado, não consegui acessar a plataforma e, portanto, não pude participar da disputa de lances, o que prejudicou diretamente a minha proposta, impossibilitando-me de efetuar a oferta de um lance competitivo.



Importante ressaltar que, conforme consta nos documentos do processo e nas normativas que regem o certame, a instabilidade do sistema foi **fora de meu controle** e não resultou de qualquer falha por parte do proponente, configurando-se como uma falha técnica do sistema utilizado pela Administração Pública. Tal situação compromete a **isenção** e **transparência** do processo, além de prejudicar a competitividade e a igualdade de condições entre os licitantes.

Diante do exposto, solicito que, em observância aos princípios da administração pública e em respeito ao direito à ampla participação e à competitividade no processo, seja concedida **nova data para a disputa de lances** ou, alternativamente, seja realizada uma reavaliação da minha proposta, considerando a impossibilidade de participação na disputa em virtude da falha sistêmica.

Agradeço desde já a atenção e reitero que o que se busca com este recurso é assegurar a justiça e a lisura do certame, sem prejuízo para os licitantes que, como no meu caso, foram prejudicados por falhas externas e incontroláveis.

Segue abaixo prints e fotos registradas da falha do sistema.

Atenciosamente,

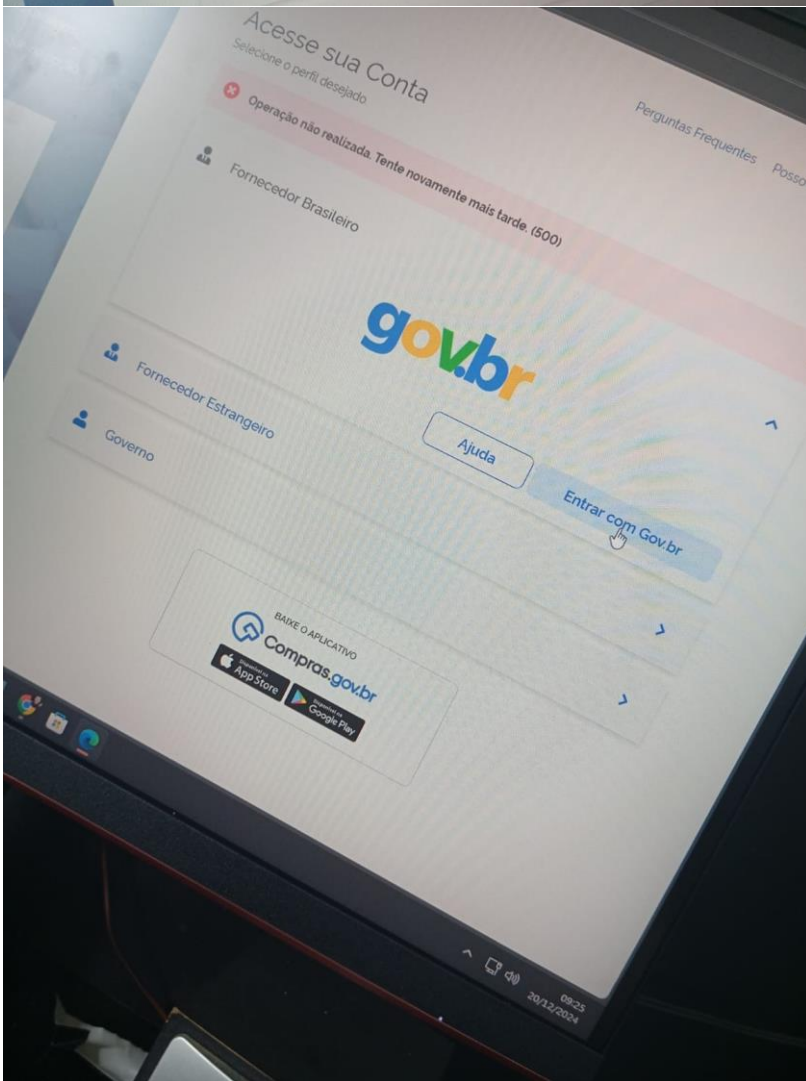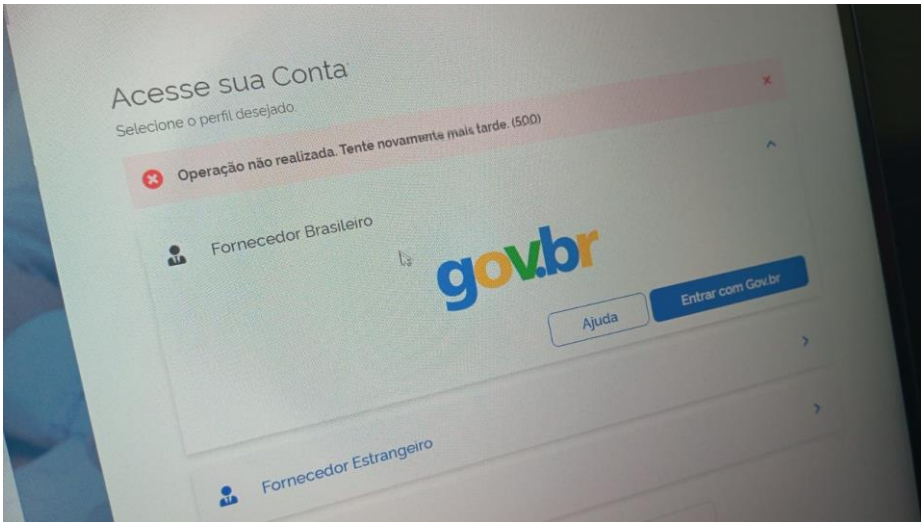

9:17

4G 62



so.aceeso.gov.br



1



gov.br



Houve um problema ao autorizar o seu pedido. Por favor tente novamente em alguns instantes.

Continuar

